

Società	DEL. COM.	Sito	MAGAZZINO c/o PREMIERE
Città	MILANO - PANTIGLIATE	Indirizzo	VIA VOLONTARI DEL SANGUE 2/A
Ist. Vig.	MONDIALPOOL	Referente	

- ☒ Planimetria Impianto Antintrusione
☒ Planimetria Impianto Rilevazione Fumi
☒ Planimetria TVCC
☐ Planimetria Controllo Accessi

- ☐ Dic. Conf. Impianto Antintrusione
☐ Dic. Conf. Impianto Rilevazione Fumi
☐ Dic. Conf. Impianto TVCC (elettrico)
☐ _____

Impianto Antintrusione

Modello Centrale: LOGO

Sistema di Supervisione e Gestione

- ☐ EUREKA IP: _____
☐ XWEB IP: _____
☒ HESA Tel loc: 0290601209
☒ LOGO80 Tel loc: 0290601209
☐ AVS EXTREME Tel loc: _____

Tel COSS: 0734990896
 Tel COSS: 0734990896
 Tel COSS: _____

Utenze gestione Impianto Antintrusione

Utenza 1: <u>PLACIDO</u>	tel: _____	note: <u>MAGAZZINIERE</u>
Utenza 2: <u>MASSIMO P.</u>	tel: _____	note: <u>MAGAZZINIERE</u>
Utenza 3: <u>MASSIMO F.</u>	tel: _____	note: <u>MAGAZZINIERE</u>
Utenza 4: _____	tel: _____	note: _____
Utenza 5: _____	tel: _____	note: _____
Utenza 6: _____	tel: _____	note: _____

UTENTE 8: COSS

Impianto Rilevazione Fumi

Modello Centrale: LOGO 80

Sistema di Supervisione e Gestione

- ☐ EUREKA IP: _____
☐ XWEB IP: _____
☒ HESA Tel loc: 0290601209
☒ LOGO80 Tel loc: 0290601209

Tel COSS: 0734990896
 Tel COSS: 0734990896

Utenze gestione Impianto Rilevazione Fumi

Utenza 1: <u>TUTTI GLI UTENTI</u>	tel: _____	note: <u>COSS COSS</u>
Utenza 2: _____	tel: _____	note: _____
Utenza 3: _____	tel: _____	note: _____
Utenza 4: _____	tel: _____	note: _____
Utenza 5: _____	tel: _____	note: _____
Utenza 6: _____	tel: _____	note: _____

Segnalazione Allarmi (linee in uscita)

- ☒ PSTN Tel: 0290601209
☐ GSM Tel: _____

INFORMATICA 300 HESA

Segnalazione Allarmi (destinatari chiamate)

1: dest.: <u>COSS</u>	descr.: <u>GARITTA</u>	Tel: <u>0734 990896</u>
2: dest.: <u>PLACIDO</u>	descr.: <u>MAGAZZINIERI</u>	Tel: <u>3479220254</u>
3: dest.: <u>MASSIMO P.</u>	descr.: <u>MAGAZZINIERI</u>	Tel: <u>3464087141</u>
4: dest.: _____	descr.: _____	Tel: _____
5: dest.: _____	descr.: _____	Tel: _____
6: dest.: _____	descr.: _____	Tel: _____

Segnalazione Allarmi Istituto di Vigilanza

Collegamento

- ☒ Ponte Radio
☐ Telefonico

Segnalazioni

- ☒ Allarme furto inserito
☐ Allarme incendio inserito
☐ Stato inserito/disinserito
☒ Mancanza rete
☐ _____

Impianto TVCC

Modello DVR

VIDEOLINE MEGASTORE 16 IN

Sistema supervisione

- ☐ NetVu
☐ NetVu Obs.
☒ CMSPro
☐ Avigilon

IP: _____
 IP: _____
 IP: 172.30.83.151.
 IP: _____

User: _____	Psw: _____
User: _____	Psw: _____
User: _____	Psw: _____
User: _____	Psw: _____
User: _____	Psw: _____
User: _____	Psw: _____
User: _____	Psw: _____

Note

Data: 31-10-13

Zona di rispetto
da stoccaggio materiali

CARICO D'INCENDIO

221

223


222

21. Δ

2. operation

of
industry

PIANTA PIANO TERRA

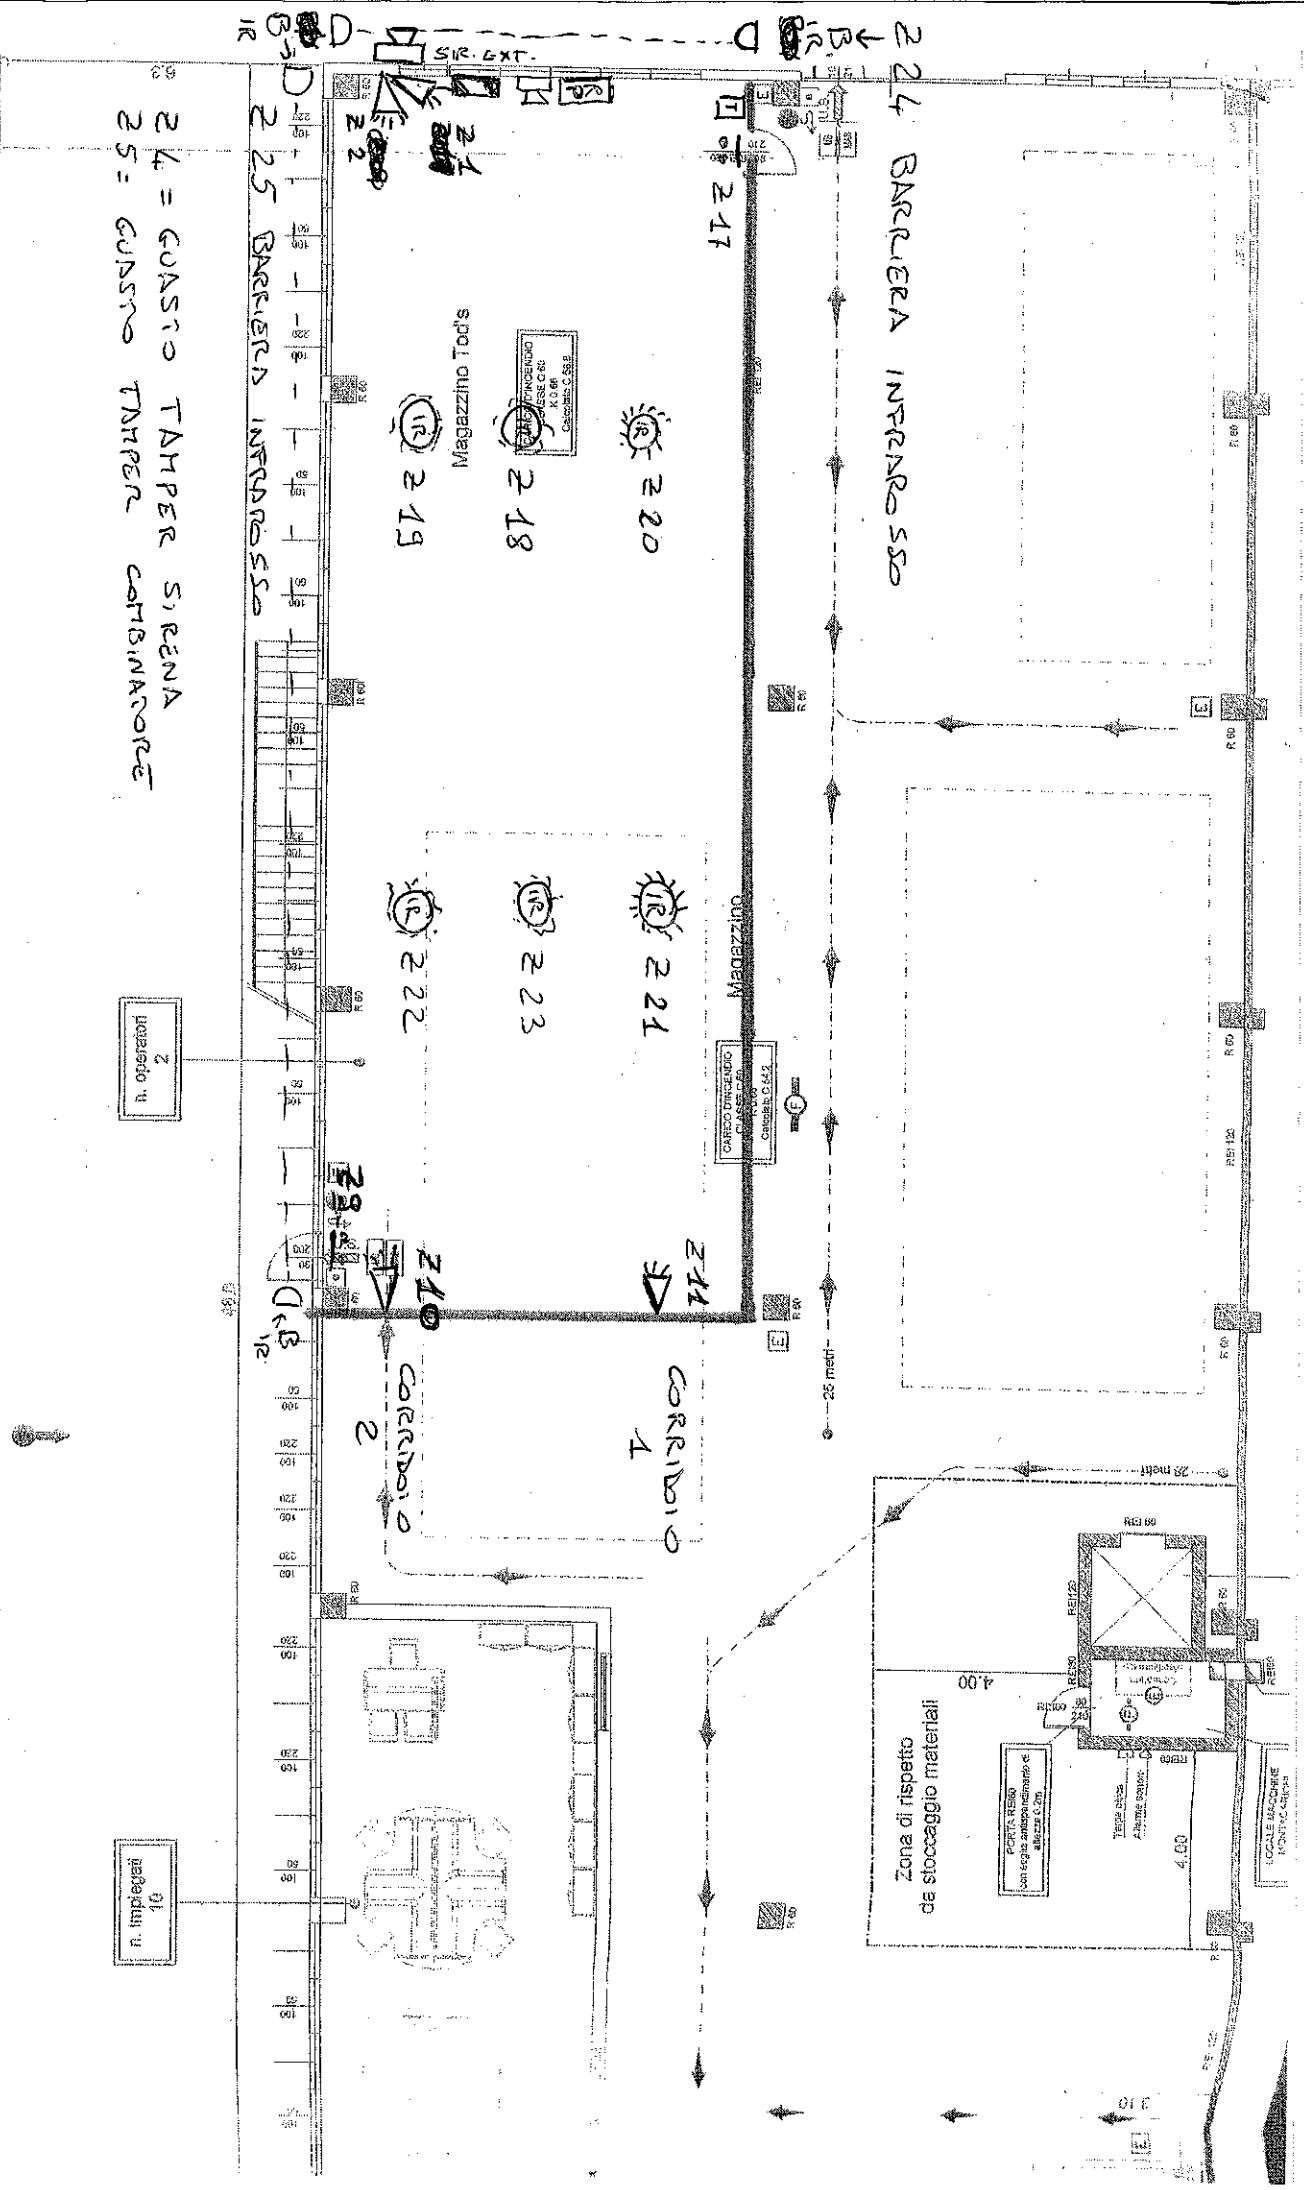

PIANTA PIANO TERRA


PANTICLIATE

INCENDIO MAGAZZINO TOD'S

2 ZONA 7 = FUMO 1
2 ZONA 6 = FUMO 2

n. operatori
2

n. impiegati
10

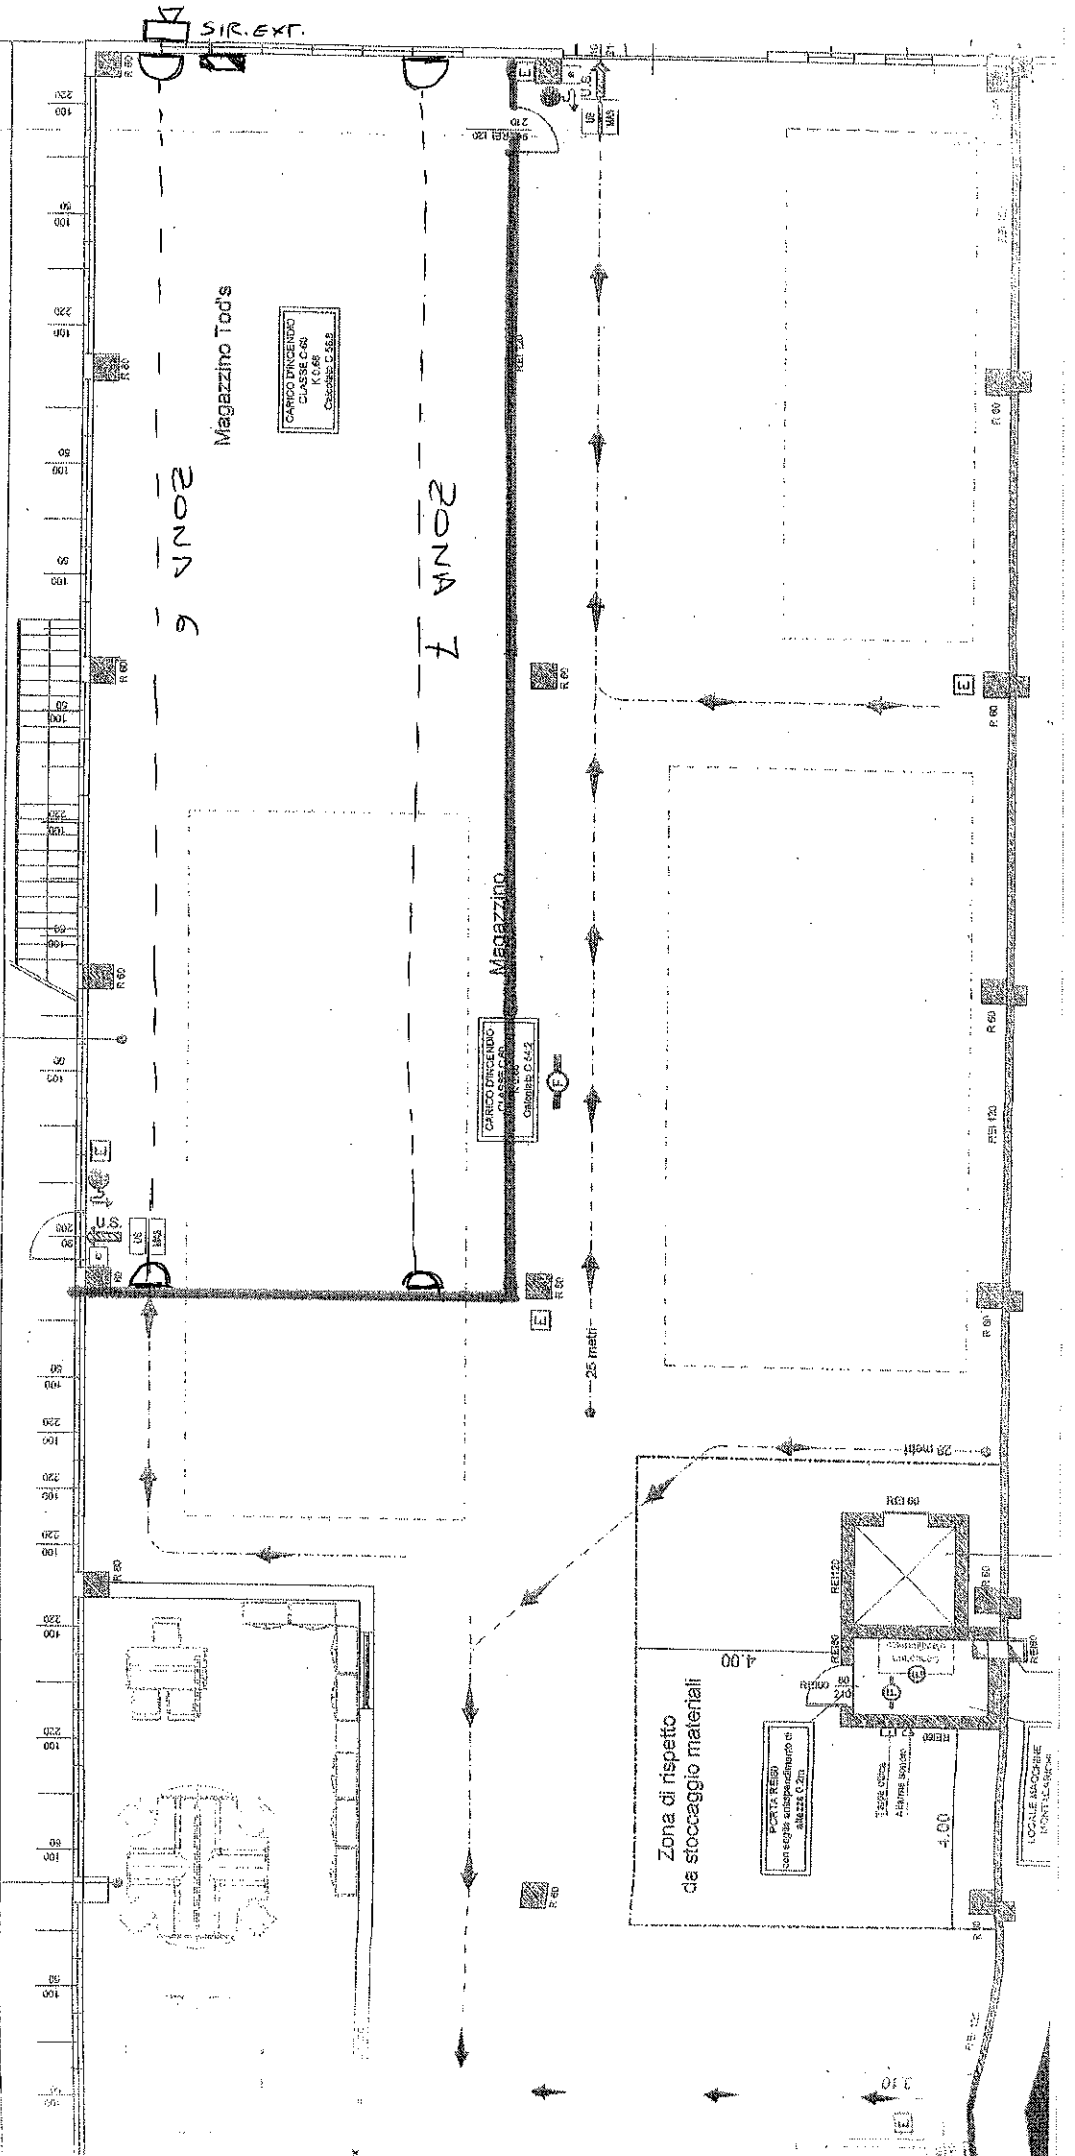

PIANTA PIANO TERRA

MAGAZZINO TOD'S
PANTI GIATE

1-2 = COLORI
3-4 = BIANCO/NERO } HESAVISION
5-6 = COLORI - NOVUS CON IR
VIDEO LINE NEGATORE 2 = 16 IN
MONITOR = 9" HKC

TVC C

n. impiegati
10

n. operatori
2

N° 6 = ITC COLLETTA PUNTO DI PARTENZA

